



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

Institut Pasteur

KHOA XÉT NGHIỆM SINH HỌC LÂM SÀNG

252 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84.8) 38.297308 - 38.230352 - Fax : (84.8) 38.201882



VILAS Med 011

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Số bệnh phẩm: **271017-4166**
Họ tên: **BV THÔNG NHẤT**

Giờ ĐK: 15:01

Tuổi:

Giới tính:

Địa chỉ:

BS chỉ định:

Địa chỉ/tel:

Giờ lấy mẫu: 7:00 - 06/11/2017

Giờ nhận mẫu: 10:30 07/11/2017

Xét nghiệm: Cây KK phòng < 75m3 - SHLS/QTXX/41 (VSBP)

- Nơi lấy mẫu : Phòng mổ 1 (có lắp TB airocide)
- Ngày lấy mẫu : 06/11/2017 (sáng)
- Tình trạng : Không làm việc
- Chức năng : Phòng mổ
- Thể tích (m3) : < 75m3

Tiêu chuẩn : WHO 2012 (Clean room, clean-air device classification)

- Grade A : < 1 CFU/m3
- Grade B : 10 CFU/m3
- Grade C : 100 CFU/m3
- Grade D : 200 CFU/m3, (CFU/m3 : Colony Forming Unit - Đơn vị khuẩn lạc/m3)

KẾT QUẢ :

Số lượng vi sinh sống/m3 : 168 CFU/m3.

KẾT LUẬN :

Số lượng vi sinh vật trong không khí phòng đạt tiêu chuẩn Grade D.

Ngày: 09/11/2017 9:16

BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA XÉT NGHIỆM
ThS. Vũ Lê Ngọc Lan



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

Institut Pasteur

KHOA XÉT NGHIỆM SINH HỌC LÂM SÀNG

252 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84.8) 38.297308 - 38.230352 - Fax : (84.8) 38.201882



VILAS Med 011

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Số bệnh phẩm: **271017-4171**
Họ tên: **BV THÔNG NHẤT**

Giờ ĐK: 15:03

Tuổi:

Giới tính:

Địa chỉ:

BS chỉ định:

Địa chỉ/tel:

Giờ lấy mẫu: 7:15 - 06/11/2017

Giờ nhận mẫu: 10:30 07/11/2017

Xét nghiệm: Cây KK phòng < 75m3 - SHLS/QTXX/40 (VSBP)

- Nơi lấy mẫu : Phòng mổ 4 (có lắp TB airocide)
- Ngày lấy mẫu : 06/11/2017 (sáng)
- Tình trạng : Không làm việc
- Chức năng : Phòng mổ
- Thể tích (m3) : <75m3

Tiêu chuẩn : WHO 2012 (Clean room, clean-air device classification)

- Grade A : < 1 CFU/m3
- Grade B : 10 CFU/m3
- Grade C : 100 CFU/m3
- Grade D : 200 CFU/m3, (CFU/m3 : Colony Forming Unit - Đơn vị khuẩn lạc/m3)

KẾT QUẢ :

Số lượng vi sinh sống/m3 : 162 CFU/m3

KẾT LUẬN :

Số lượng vi sinh vật trong không khí phòng đạt tiêu chuẩn Grade D.

Ngày: 09/11/2017 9:11



ThS. Vũ Lê Ngọc Lan



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

Institut Pasteur

KHOA XÉT NGHIỆM SINH HỌC LÂM SÀNG

252 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84.8) 38.297308 - 38.230352 - Fax : (84.8) 38.201882



VILAS Med 011

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Số bệnh phẩm: **271017-4172**
Họ tên: **BV THÔNG NHẤT**

Giờ ĐK: 15:03

Tuổi:

Giới tính:

Địa chỉ:

BS chỉ định:

Địa chỉ/tel:

Giờ lấy mẫu: 7:30 - 06/11/2017

Giờ nhận mẫu: 10:30 07/11/2017

Xét nghiệm: Cây KK phòng < 75m³ - SHLS/QTXX/40 (VSBP)

- Nơi lấy mẫu : Phòng mổ 8
- Ngày lấy mẫu : 06/11/2017 (sáng)
- Tình trạng : Không làm việc
- Chức năng : Phòng mổ
- Thể tích (m³) : <75m³

Tiêu chuẩn : WHO 2012 (Clean room, clean-air device classification)

- Grade A : < 1 CFU/m³
- Grade B : 10 CFU/m³
- Grade C : 100 CFU/m³
- Grade D : 200 CFU/m³, (CFU/m³ : Colony Forming Unit - Đơn vị khuẩn lạc/m³)


KẾT QUẢ :

Số lượng vi sinh sống/m³ : 266 CFU/m³

KẾT LUẬN :

Số lượng vi sinh vật trong không khí phòng không đạt tiêu chuẩn Grade D.

Ngày: 09/11/2017 9:12

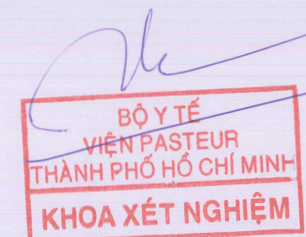

ThS. Vũ Lê Ngọc Lan



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

Institut Pasteur

KHOA XÉT NGHIỆM SINH HỌC LÂM SÀNG

252 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84.8) 38.297308 - 38.230352 - Fax : (84.8) 38.201882



VILAS Med 011

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Số bệnh phẩm: **271017-4173**
Họ tên: **BV THÔNG NHẤT**
Tuổi:
Địa chỉ:

Giờ ĐK: 15:04

Giới tính:

BS chỉ định:

Địa chỉ/tel:

Giờ lấy mẫu: 7:45 - 06/11/2017

Giờ nhận mẫu: 10:30 07/11/2017

Xét nghiệm: Cấy KK phòng > 75m³ - SHLS/QTXX/40 (VSBP)

- Nơi lấy mẫu : Phòng hồi sức lớn (có lắp TB airocide)
- Ngày lấy mẫu : 06/11/2017
- Tình trạng : Làm việc
- Chức năng : Phòng hồi sức
- Thể tích (m³) : >75m³

Tiêu chuẩn : WHO 2012 (Clean room, clean-air device classification)

- Grade A : < 1 CFU/m³
- Grade B : 10 CFU/m³
- Grade C : 100 CFU/m³
- Grade D : 200 CFU/m³, (CFU/m³ : Colony Forming Unit - Đơn vị khuẩn lạc/m³)

KẾT QUẢ :

Số lượng vi sinh sống/m³ : 268 CFU/m³

KẾT LUẬN :

Số lượng vi sinh vật trong không khí phòng không đạt tiêu chuẩn Grade D.

Ngày: 09/11/2017 9:15

BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA XÉT NGHIỆM
ThS. Vũ Lê Ngọc Lan



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

Institut Pasteur

KHOA XÉT NGHIỆM SINH HỌC LÂM SÀNG

252 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84.8) 38.297308 - 38.230352 - Fax : (84.8) 38.201882



VILAS Med 011

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Số bệnh phẩm: **271017-4174**
Họ tên: **BV THÔNG NHẬT**

Giờ ĐK: 15:04

Tuổi:

Giới tính:

Địa chỉ:

BS chỉ định:

Địa chỉ/tel:

Giờ lấy mẫu: 8:00 - 06/11/2017

Giờ nhận mẫu: 10:30 07/11/2017

Xét nghiệm: Cấy KK phòng < 75m³ - SHLS/QTXX/40 (VSBP)

- Nơi lấy mẫu : Phòng hồi sức nhỏ
- Ngày lấy mẫu : 06/11/2017
- Tình trạng : Làm việc
- Chức năng : Phòng hồi sức
- Thể tích (m³) : <75m³

Tiêu chuẩn : WHO 2012 (Clean room, clean-air device classification)

- Grade A : < 1 CFU/m³
- Grade B : 10 CFU/m³
- Grade C : 100 CFU/m³
- Grade D : 200 CFU/m³, (CFU/m³ : Colony Forming Unit - Đơn vị khuẩn lạc/m³)


KẾT QUẢ :

Số lượng vi sinh sống/m³ : 220 CFU/m³

KẾT LUẬN :

Số lượng vi sinh vật trong không khí phòng không đạt tiêu chuẩn Grade D.

Ngày: 09/11/2017 9:13

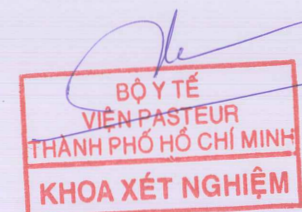

ThS. Vũ Lê Ngọc Lan